


Projektová dokumentácia k stav. zariadeniu a k realizácii

Vytvorenie bezbariérového prostredia  
v hygienických zariadeniach ZSS Senica- ZMENA č.1



ELEKTRO

Ostatn: Technická správa ELEKTRO

EL-1 Elektronická III a IV.NP


EL-2 Rozvádzač IIs a IIIa s 11V, IIs a ZII a 21V

Investor : Mesto Senica, Štefánikova 1408/55

Generálny projektant : Ing.Miloslav Kuchedonák

Zodpovedný projektant : Jan Váňa


Dátum : jún 2019

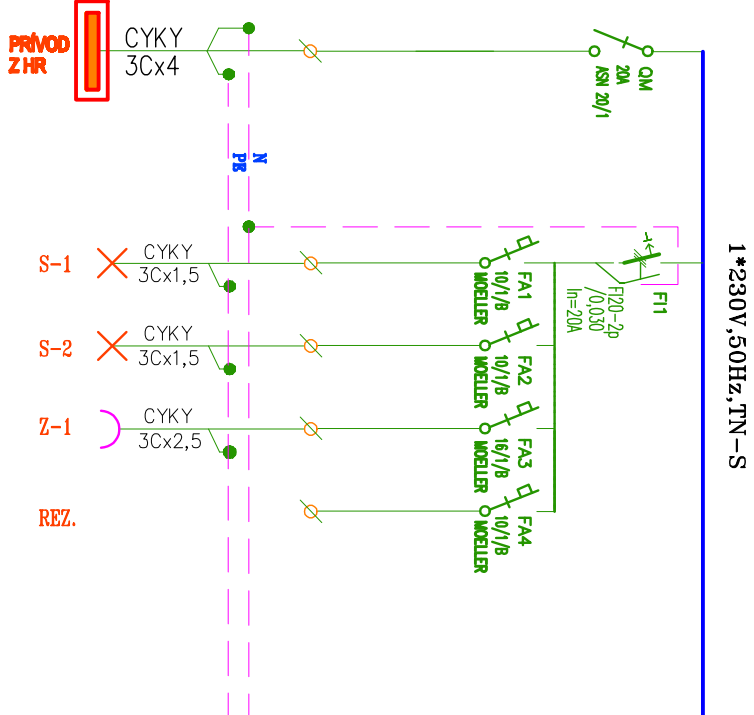


PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ  
POLOZAPUSTENÝ S DVĚRAMI  
KRYTIE : IP 40/20

Hlavný projektant	Zodp. projektant	Gradičná spoločnosť
Ing. Miloslav Kuchedonák	Jan Váňa	
Stavba: Vytvorenie bezbariérového prostredia v hygienických zariadeniach ZSS Senica - ZMENA č.1		
Investor:	Mesto Senica, Štefánikova 1408/55	Forma: A 4
Hlavný architekt:	Senica	Dátum: jún 2019
Technická správa:	Ing. Miloslav Kuchedonák	Stupeň: PD 1, EP a realiz.
Technická správa:	Ing. Miloslav Kuchedonák	Číslo výkresu: EL-2

ELEKTRO – "IV.NP"

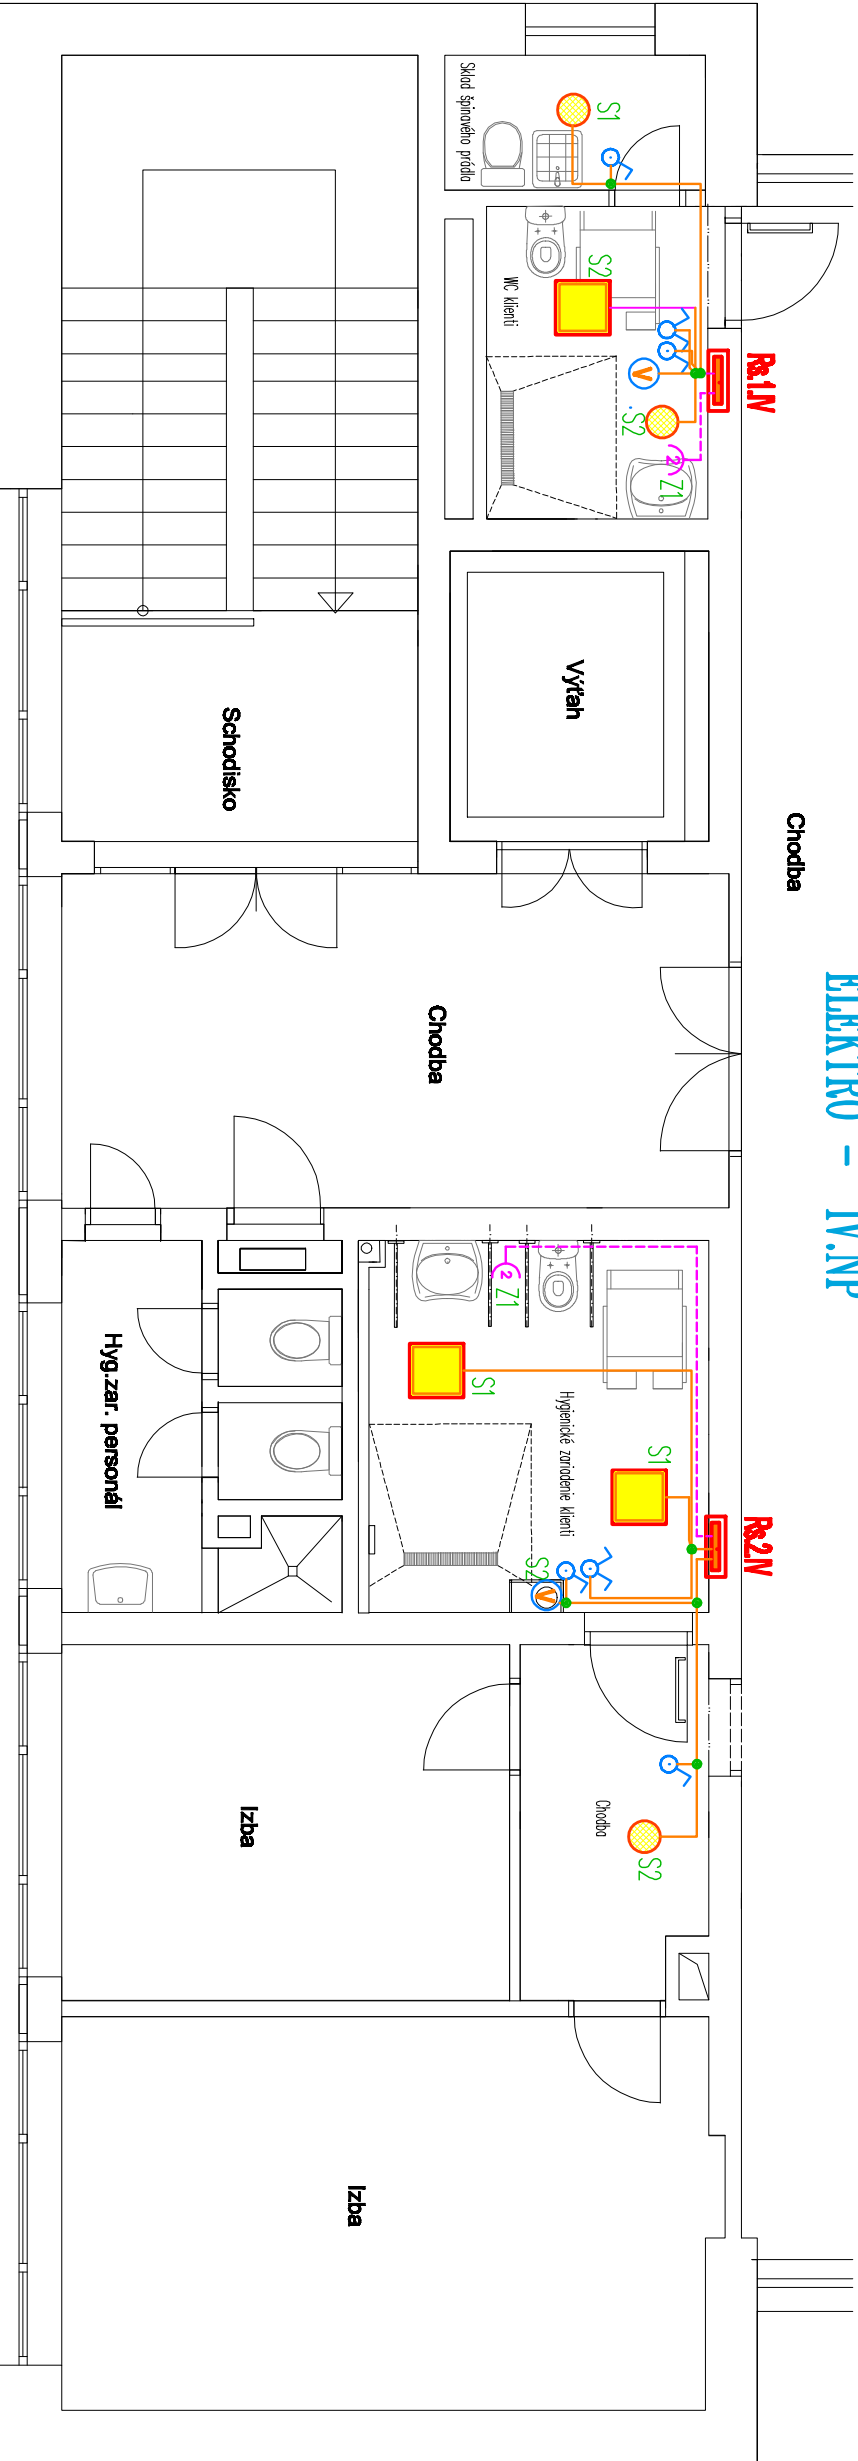

ELEKTRO – "III.NP"

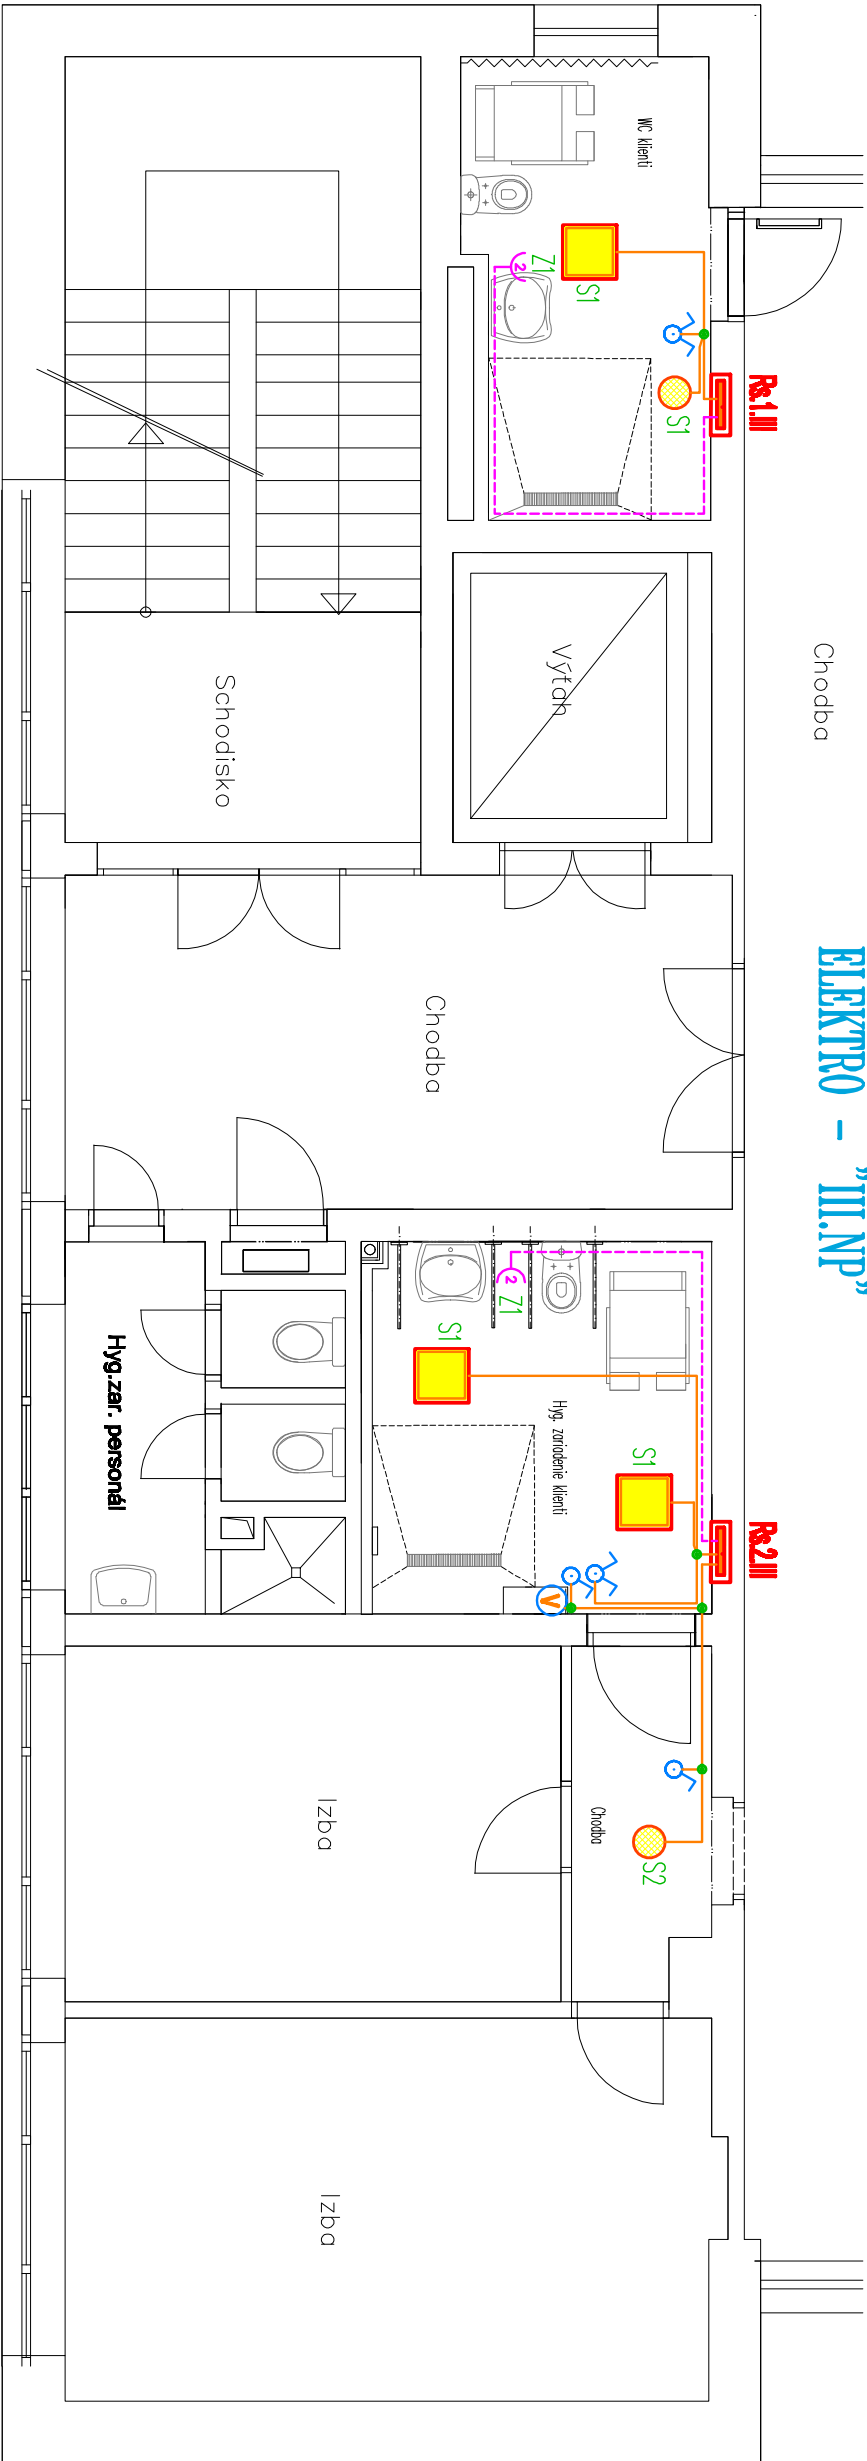

LEGENDA ELEKTRONŠTALÁCIA

- SPÍNAC PLOZAPUSTENÝ TYP 01, 05, 08
- ZÁSVNKA RESP. DVOZÁSVNKA PLOZAPUSTENÁ 230V/16A
- SVETLODIE, DO PRÍJAZDU 40W/230V
- SVETLODIE, DO PRÍJAZDU 24W/230V
- MAĽÝ RADIÁLNY VENTILÁTOR
- TRASY ELEKTRONŠTALÁCIEH VEDIE

POZNÁMKA

- INŠTALÁCIA: 3 FEN AC, 50Hz, 230V/50V, TN-C-S
- ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED ÚRAZOM EL PRÚDOM V ZINTELE STN S3 2000-4-1
- OCHRANÉ OPATRENIE: IZOLÁCIU, KRYTIA ŽIVÝCH ČASŤÍ, MAĽÝ INŠTALÁCIA
- OCHRANA PRI PORUČKE: ED ÚRAZOM EL PRÚDOM V ZINTELE STN S3 2000-4-1
- OCHRANÉ OPATRENIE: SÁMOČINNÉ ODPOJENIE INŠTALÁCIA, IZOLÁCIU
- INŠTALÁCIA JE KÁBLAM CNY, POD OMIETKOU

Hlavný projektant	Zodp. projektant	Gradičná spoločnosť
Ing. Miloslav Kuchedonák	Jan Váňa	
Stavba: Vytvorenie bezbariérového prostredia v hygienických zariadeniach ZSS Senica - ZMENA č.1		
Investor:	Mesto Senica, Štefánikova 1408/55	Forma: A 4
Hlavný architekt:	Senica	Dátum: jún 2019
Technická správa:	Ing. Miloslav Kuchedonák	Stupeň: PD 1, EP a realiz.
Technická správa:	Ing. Miloslav Kuchedonák	Číslo výkresu: EL-1